

## Карта заказа шкафа одностороннего определения места повреждения типа ШЭ2607 92Х

Объект ПС Компрессорная (МЭС Западной Сибири)

(организация, ведомственная принадлежность)

Количество шкафов: 1

версия ПО терминалов

№	Наименование и тип линии	Длина, км
1	ВЛ 220 кВ Тяговая 1ц	12
2	ВЛ 220 кВ Тяговая 2ц	12
3	ВЛ 220 кВ Южная	10
4	ВЛ 220 кВ Маш. завод	8,5
5		
6		
7*		
8*		

\* - в случае необходимости установки более 6 терминалов требуется предварительное согласование компоновки шкафа с НПП ЭКРА.

Выберите  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбрано типовое значение параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

### 1. Номинальные значения тока и напряжения


Номинальное напряжение оперативного тока:	<input type="checkbox"/> =110 В	<input checked="" type="checkbox"/> =220 В	<input type="checkbox"/> _____*
Номинальный ток аналоговых входов (программное переключение):	<input type="checkbox"/> 1 А	<input checked="" type="checkbox"/> 5 А	

\* - при выборе данной позиции в дополнительных требованиях (п.5) необходимо указать напряжение питания дискретных входов.

### 2. Конфигурация портов связи терминала

Интерфейс	Тип и кол-во портов	Резервирование
Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/> 2 электрический 100Base-TX (RJ-45)	С контролем исправности каналов связи
	<input type="checkbox"/> 2 оптических 100Base-TX (LC)	
RS-485	<input checked="" type="checkbox"/> Не требуется ( <i>типовое исполнение</i> )	-
	<input type="checkbox"/> 2 электрических	-

3. Параметры конструктива шкафа

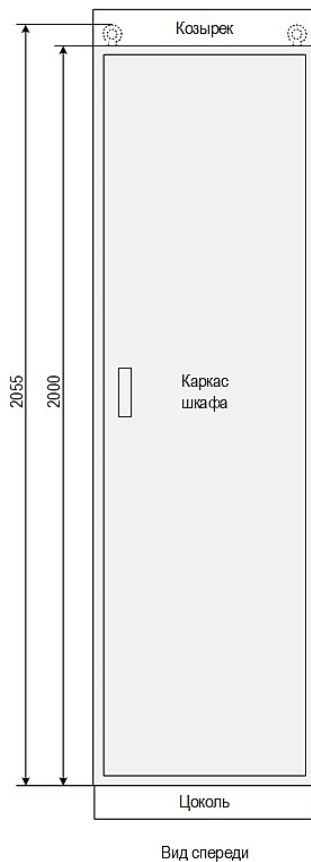

Тип шкафа <sup>1</sup>	Кол-во терминалов в шкафу	Габариты шкафа ШхГхВ, мм	
		<input checked="" type="checkbox"/> Типовой	<input type="checkbox"/> Утопленные стенки*
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 921	1	608х660х2000	600х660х2000
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 922	2		
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 921	1	808х660х2000	800х660х2000
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 922	2		
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 923	3		
<input checked="" type="checkbox"/> ШЭ2607 924	4		
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 925	5		
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 926	6		
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 927	7		
<input type="checkbox"/> ШЭ2607 928	8		
Высота козырька	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> 200
Способ обслуживания	<input checked="" type="checkbox"/> Двухсторонний (типовое исполнение)	<input type="checkbox"/> Односторонний <sup>2</sup>	
Подвод кабеля	<input checked="" type="checkbox"/> Снизу (типовое исполнение)	<input type="checkbox"/> Сверху	
Высота цоколя, мм	<input type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> 200 (типовое исполнение)	
<b>Параметры типового конструктива ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»):</b>			
- передняя дверь – металлическая с обзорным окном; - задняя дверь - распашная для шкафа шириной 800 (808) мм, одинарная – для шкафа шириной 600 (608) мм.; - климатическое исполнение УХЛ4 (УХЛ3.1 для АЭС); - группа механической прочности М40; - пылевлагозащита корпуса IP51; - блоки испытательные типовые; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цоколя RAL 7022			

**Дополнительные требования к конструктиву шкафа (вентиляция, обогрев, нетиповые габариты и т.д.):**

- 1 - может быть изменен после согласования технических требований;
- 2 – возможность исполнения должна быть предварительно согласована с НПП «ЭКРА»;
- 3 - глубина шкафа указана с учетом выступающих элементов и ручек дверей;
- \* - исполнение с утопленными боковыми стенками шкафа, для встраивания, взамен существующих панелей.

4. Выбор комплектации ЗИП

<input checked="" type="checkbox"/> Отсутствует (типовое исполнение)	<input type="checkbox"/> Типовой комплект запасных блоков для терминала*
--	--

\* - один комплект запасных блоков - на один объект поставки, состав типовой, на усмотрение НПП «ЭКРА».

**5. Дополнительные требования (впишите перечень изменений, которые необходимо внести в схему шкафа или укажите ссылку на документацию):**

**Схемы шкафа выполнить согласно тому РД 105.2-06.РЗА.1**

---



---



---



---



---

**6. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа**

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS*

\* - универсальная система классификации и кодирования оборудования

**7. Предприятие-изготовитель**

ООО НПП «ЭКРА», Россия, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3, помещение 541

**8. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа**

**Организация**

**e-mail, телефон**

---

(Ф.И.О.)

(Дата)

(Подпись)

Согласовано:

**Организация**

**Руководитель**

---

(Ф.И.О.)

(Дата)

(Подпись)